

TEXTTEST AG, Zürich/Switzerland

Prüfprotokoll

Artikel: FILZ
Referenz: QUERRICHTUNG


Datum: 13.10.2006, 10:55:06
Instrument: FX 3360 PORTAIR, S/N 111

Material: Standard
Prüfdruck: 125 Pa
D-Faktor: 1.00

Messfläche: 20 cm²
Messpunktdichte: 5'000 %
Messblende: 1.6 mm, S/N 10003

Luftdurchlässigkeit


cfm

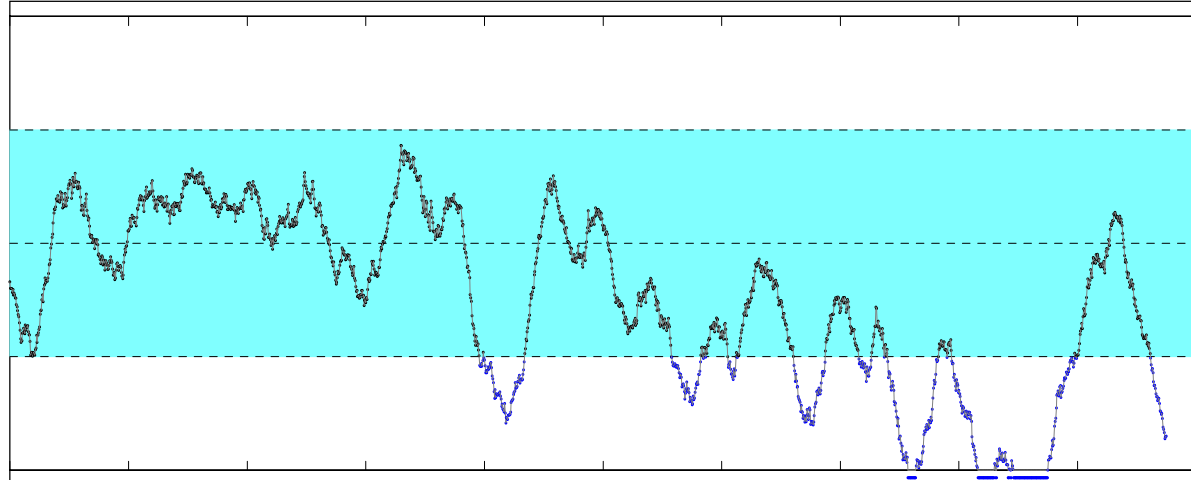

0.0 100.0 200.0

cm

FFT (1024, Rectangle, 0 %)

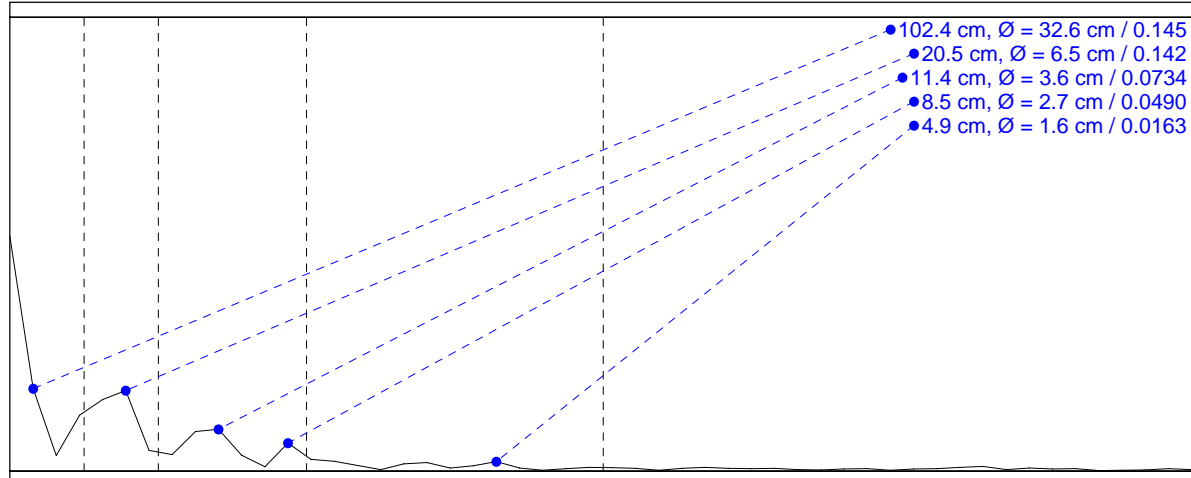

0.3 0.2 0.1 0.0 0.0

cm

Mittelwert:	3.80 cfm	CV:	8.4 %	Fehler (+/-):	0.0 / 27.6 %
Minimum:	2.97 cfm	Cpk:	0.207	Anzahl:	1'950
Maximum:	4.35 cfm				

Kommentar: